


# List technických údajů

## Kabelový žebřík LCIS 110, 6 m C30 FT

Objednací číslo: 6209825

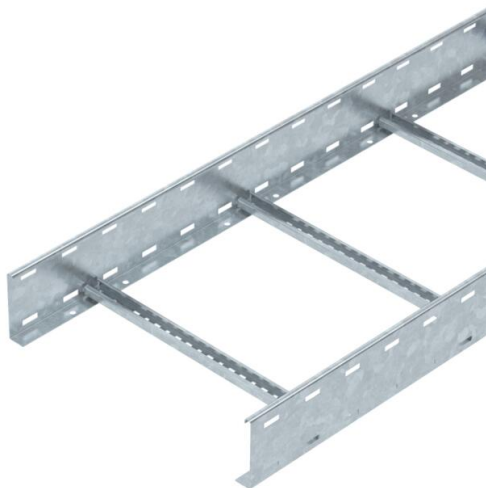

Kabelový žebřík s výškou bočnice 110 mm s přivařeným, nahoru otevřeným profilem příčky C30. Profilovaná bočnice pro zpevnění a ochranu kabelů. Upevnění na výložník se provádí svorkami typu LKS 40. Rozměr výřezu příčky je 16,5 mm, vhodná třmenová příchytka je typ 2056. Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo                     | 6209825                   |
| Typ                                 | LCIS 1145 6 FT            |
| Označení 1                          | Kabelový žebřík           |
| Označení 2                          | přivařená příčka profil C |
| Výrobce                             | OBO                       |
| Rozměr                              | 110x450x6000              |
| Barva                               | pozinkováno               |
| Materiál                            | Ocel                      |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem  |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461           |
| Nejmenší prodejní množství          | 6                         |
| Množstevní jednotka                 | m                         |
| Hmotnost                            | 459,534 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 10,0483 kg CO2e / 1 metr  |


# List technických údajů

Kabelový žebřík LCIS 110, 6 m C30 FT

Objednací číslo: 6209825



## Rozměry

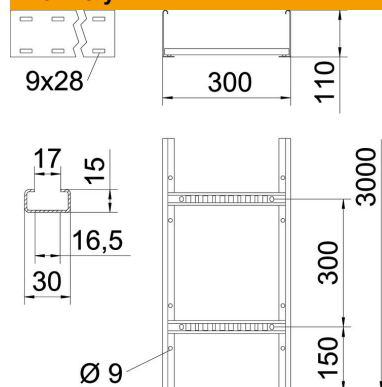

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Délka                | 6 000 mm |
| Šířka                | 450 mm   |
| Výška                | 110 mm   |
| Rozměr B             | 450 mm   |
| Šířka výřezu, příčka | 16,50    |

## Technické údaje

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Provedení příček                   | Profil děrovaný       |
| Provedení bočnice                  | plochý profil         |
| Upevnění příčky                    | Svařeno               |
| Způsob upevnění montážního systému | Podlaha Strop Stěna   |
| Zachování funkčnosti               | Ne                    |
| Užitečný průřez                    | 405 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                    | 40500 mm <sup>2</sup> |
| Nerezová ocel, mořená              | Ne                    |
| Děrování bočnice                   | Ano                   |
| Vzdálenost příček                  | 300 mm                |
| Provedení pro velká rozpětí        | Ne                    |
| tloušťka bočnice                   | 1,5 mm                |

# List technických údajů


## Kabelový žebřík LCIS 110, 6 m C30 FT

Objednací číslo: 6209825



### Zatížení

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Použitelné vzdálenosti podepření, min. | 2 m       |
| Použitelné vzdálenosti podepření, max. | 4 m       |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m                | 3 kN/m    |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m                | 2 kN/m    |
| Vzdálenost podpěr 3,0 m                | 1,4 kN/m  |
| Vzdálenost podpěr 3,5 m                | 1,05 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 4,0 m                | 0,8 kN/m  |

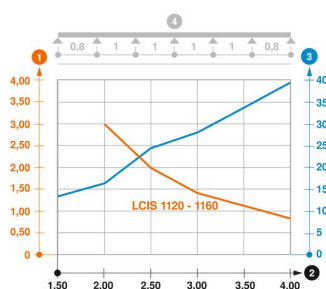

### Zatěžovací diagram kabelového žebříku typu LCIS 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními